
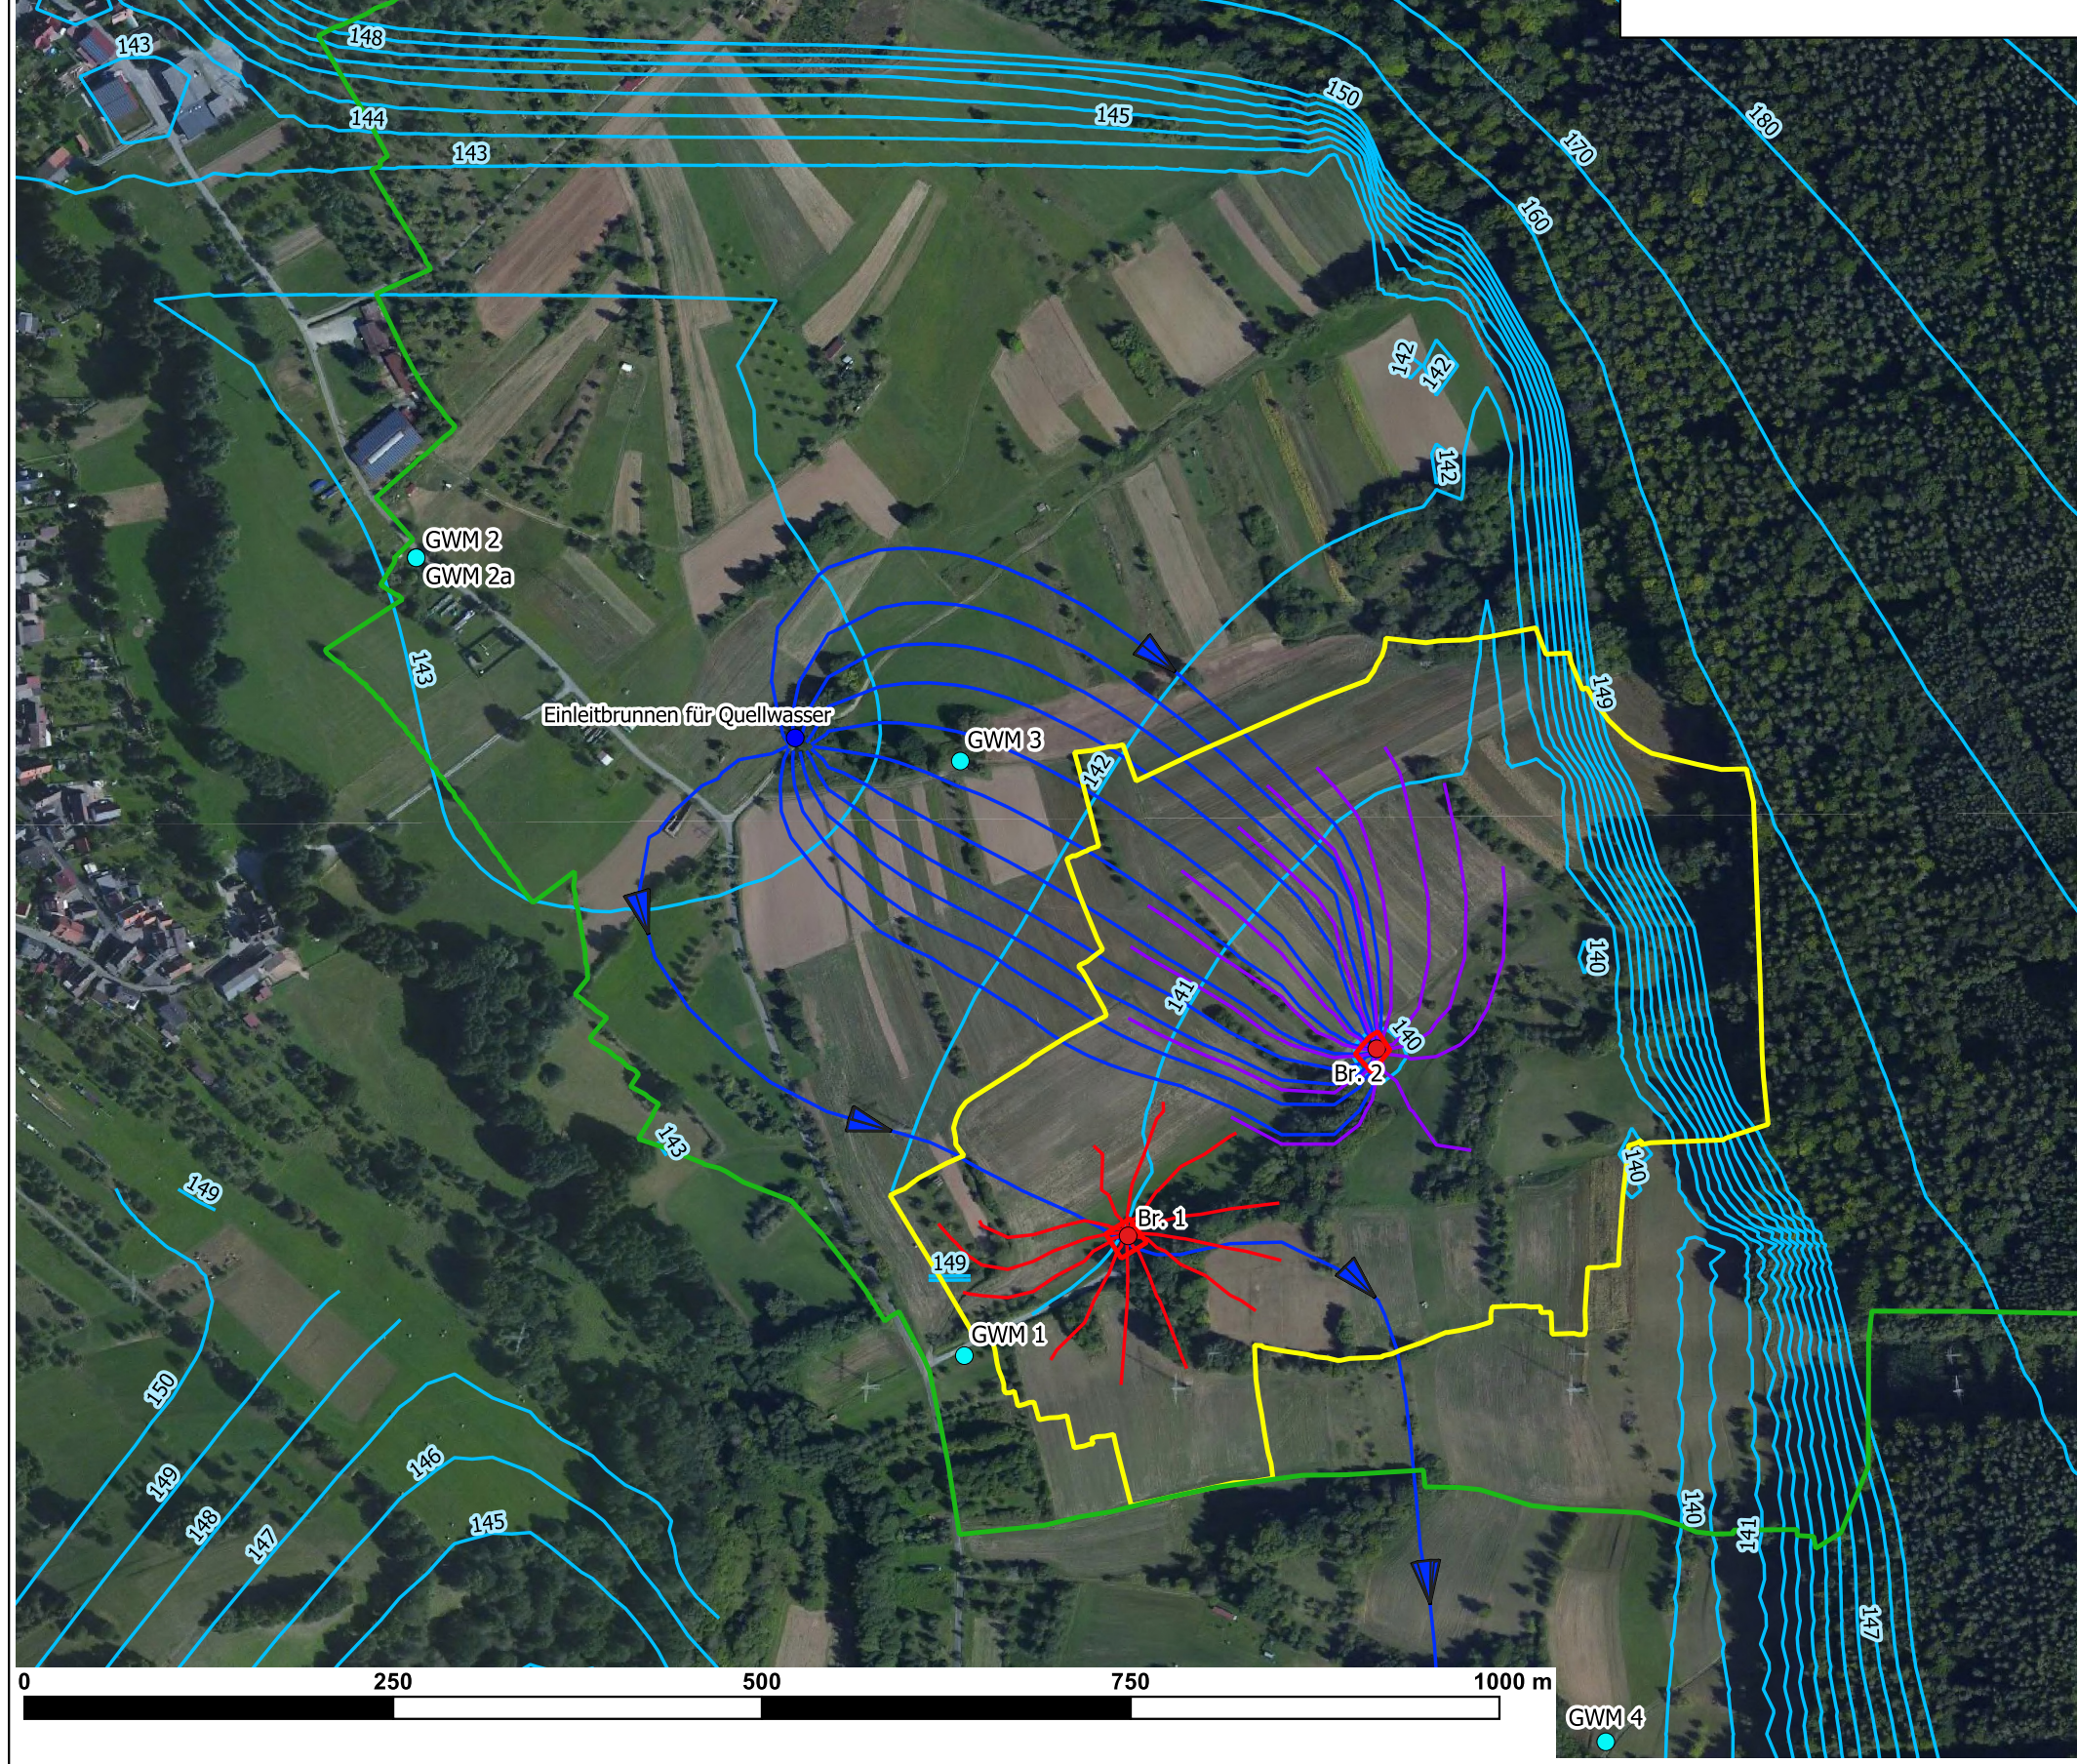


ZV WV Stadtprozellener Gruppe - Unterlagen zur WSG-Festsetzung Brunnen 1 und 2 Breitenbrunn
**Modellanwendung Sz. 2b: Darstellung der berechneten GwGleichen und
 Bahnlinien für eine Entnahme von 2.000 m³/d (ca. 23,1 l/s) mit
 Quellwassereinleitung 8 l/s**
 Maßstab 1:5.000

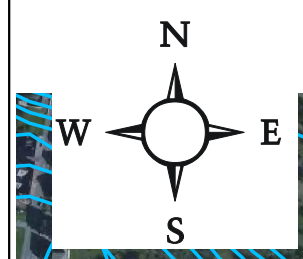

Legende

- Berechnete GwGleichen in m ü. NN
- Berechnete Bahnlinien**
- Br 1 50-Tage
- Br 2 50-Tage
- Einleitbrunnen (Vorwärtsberechnung)
- ▷ Zeitmarken 1a
- Vorgeschlagene WSG-Grenzen Stand 2020**
- Zone I
- Zone II
- Zone III
- Brunnen/GWM**
- Brunnen Breitenbrunn
- GWM Breitenbrunn
- Einleitbrunnen