


ZV WV Stadtprozelten Gruppe - Probetrieb Brunnen 1 und 2 Breitenbrunn  
 Fortschreibung des numerischen GwModells, Hydrogeol. Abschlussgutachten  
**Sz. 2b: Darstellung der berechneten GwGleichen und Bahnlinien für eine Entnahme von 2.000 m<sup>3</sup>/d (ca. 23,1 l/s) mit Quellwassereinleitung 8 l/s**  
 Maßstab 1:5.000

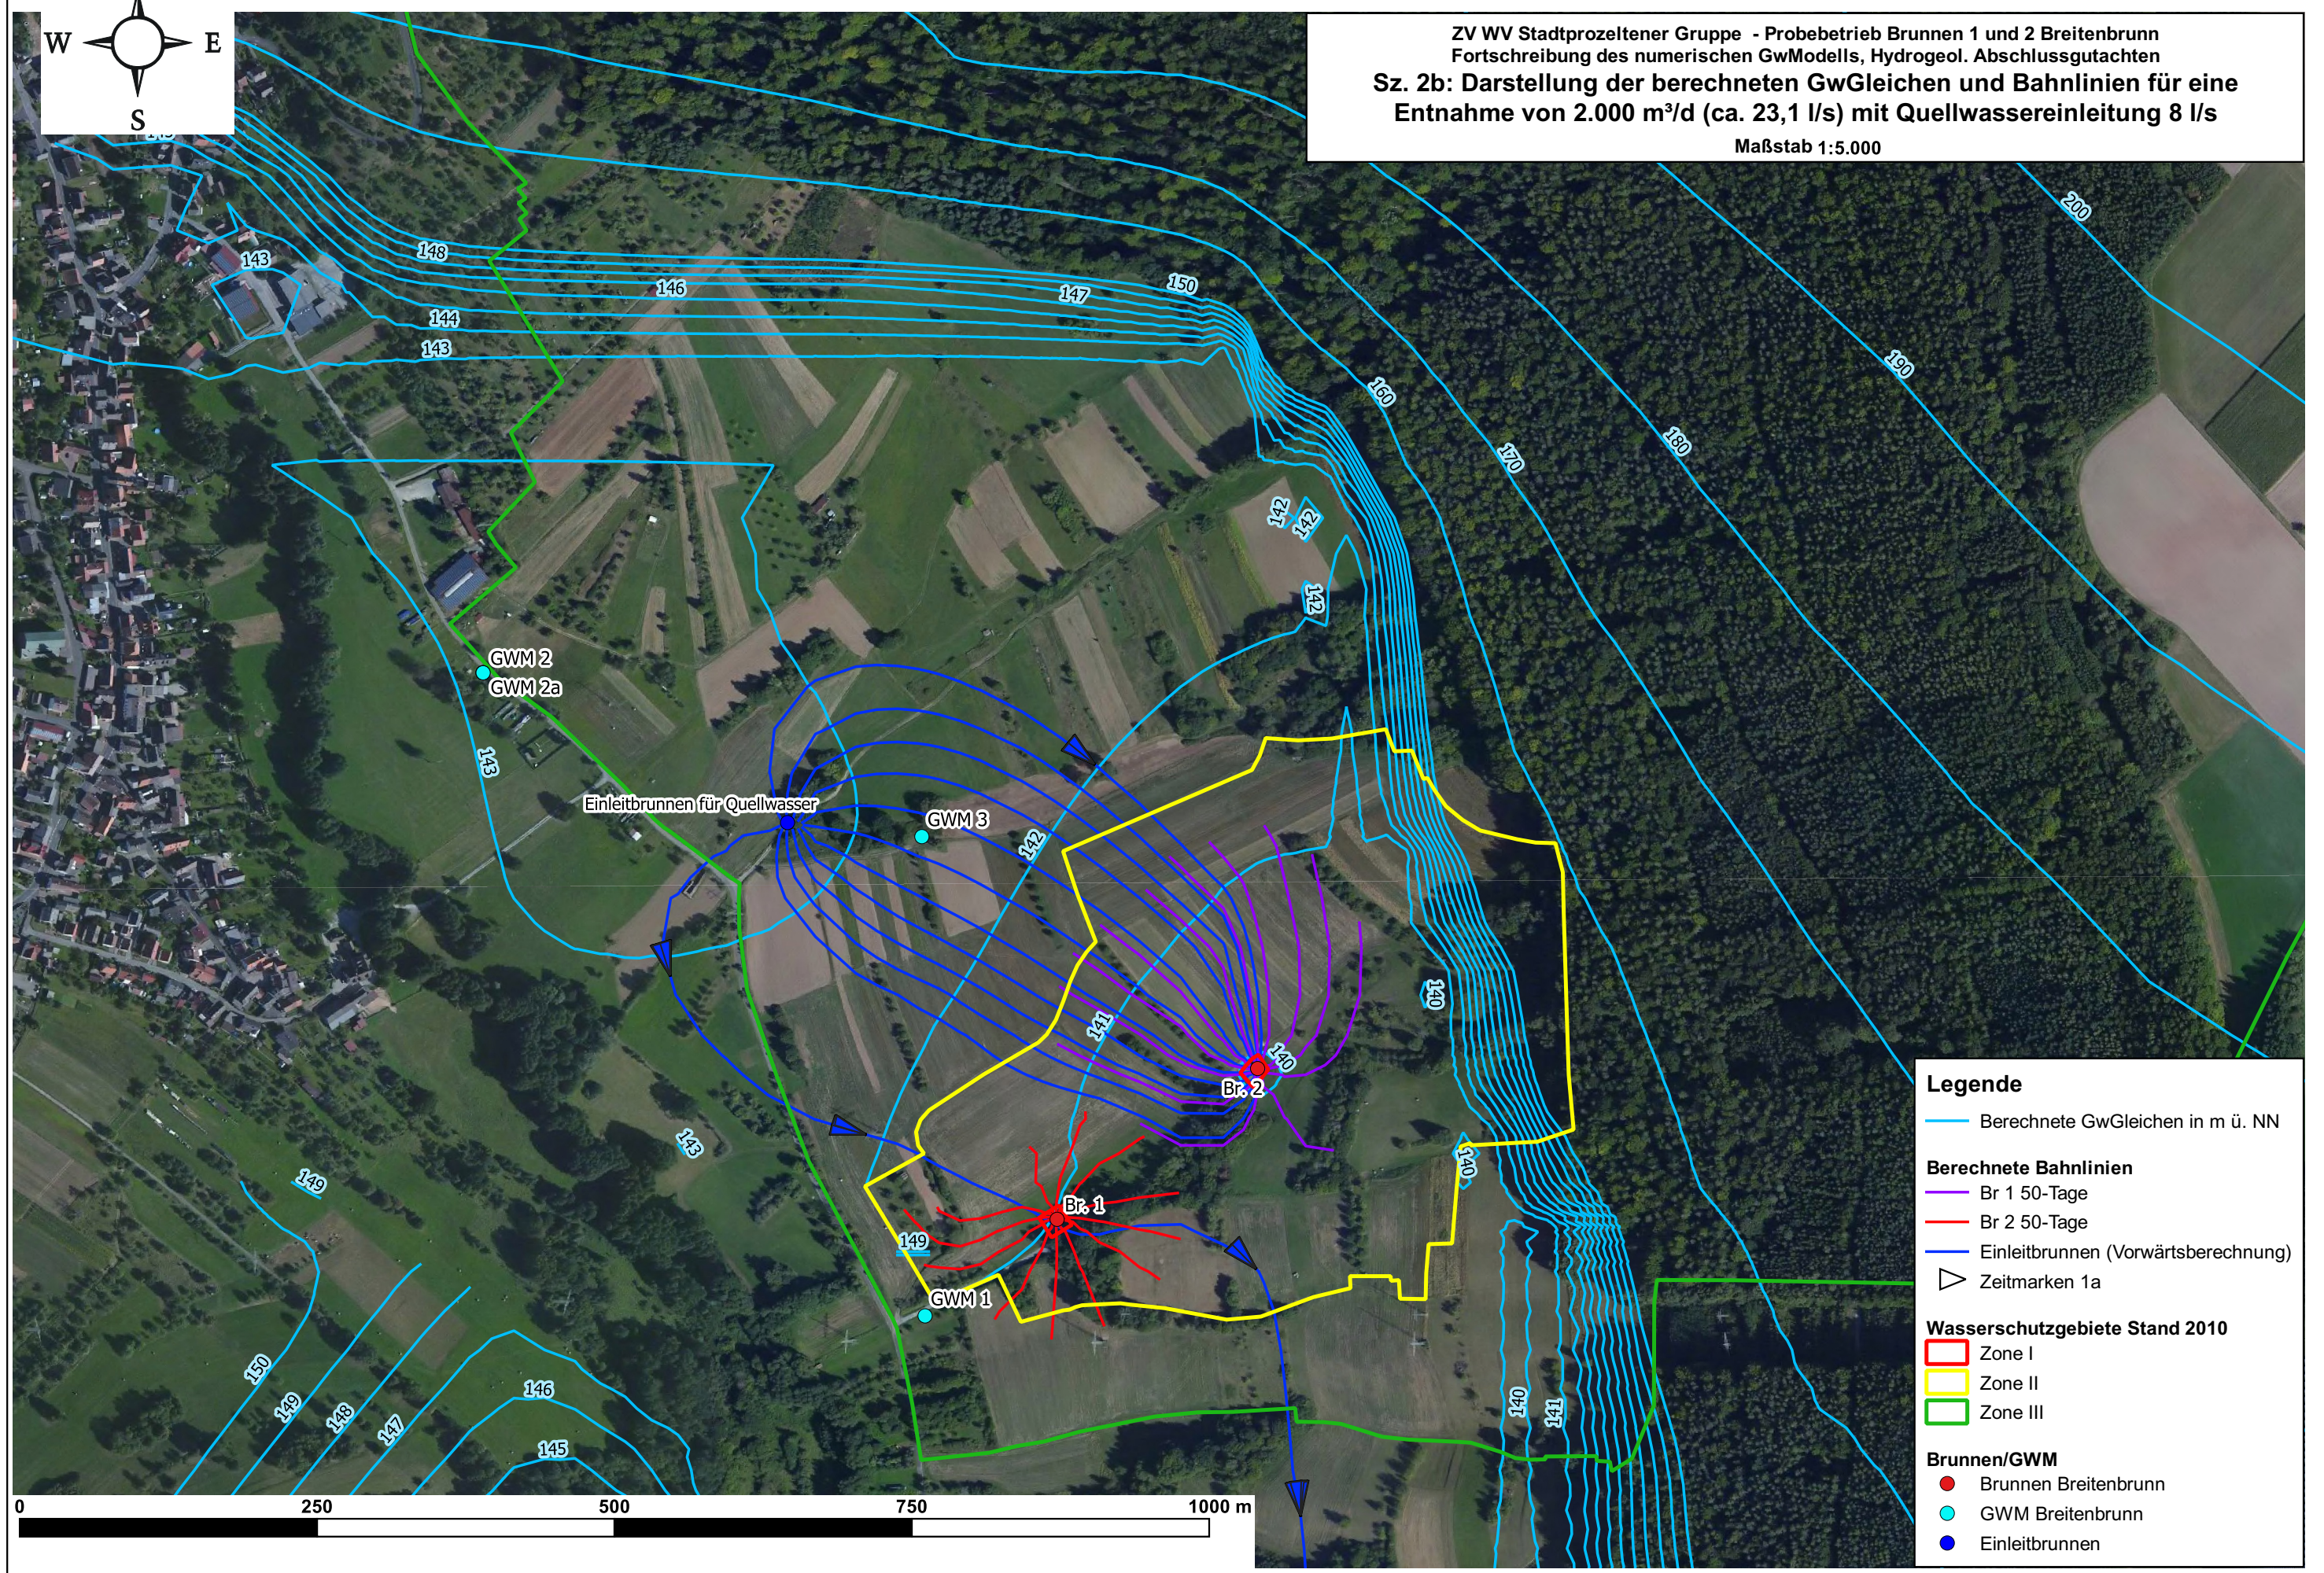

**Legende**

- Berechnete GwGleichen in m ü. NN
- Berechnete Bahnlinien**
  - Br 1 50-Tage
  - Br 2 50-Tage
  - Einleitbrunnen (Vorwärtsberechnung)
  - ▷ Zeitmarken 1a
- Wasserschutzgebiete Stand 2010**
  - Zone I
  - Zone II
  - Zone III
- Brunnen/GWM**
  - Brunnen Breitenbrunn
  - GWM Breitenbrunn
  - Einleitbrunnen